



付近見取図 S=1/2500

修繕対象棟	特別・普通教室棟									
構造・規模	鉄筋コンクリート造 3 開建 パリアフリートイレの設置と、それに伴う1階女子トイレ改修									
修 繕 内 容										
	▲ A型パリケード(「立入禁止」表示付き)									
外部共通仮設										
特 記 事 項										
1. 敷地内は全面禁煙とする。										
<ol> <li>張動を伴う作業を行う場合は、事前に学校側と協議およびスケジュール調整を行い、学校運営に支障がないよう配慮すること。</li> </ol>										
3. 現場事務所等	現場事務所等が必要な場合、設置位置については発注者と協議の上、決定すること。									
4. 大型車両進入	型車両進入時など、適宜、交通誘導員を設置して安全に作業を行うこと。									
5. 校舎内におけ	<ul><li>・校舎内における資材搬出入の際は、適宜、床養生等を行うこと。</li></ul>									
6. 敷地内・校舎内において、修繕関係者と学校関係者(生徒・教職員等)との動線が重複する部分があるため、時間帯に配慮する等、										
学校関係者に対	学校関係者に対して特段の注意を払うこと。									
7. 平日の7時3	平日の7時30分から8時30分までは児童登校時間のため、車両の入退場を避けること。									
8.発生材は可能	. 発生材は可能な限り中間処分場へ搬出し、リサイクルに努めること。									
休校日に作業	休校日に作業を行う場合は、校舎の機械警備業務を委託している警備会社に開錠・施錠を依頼しなければならない可能性があるため、									
9. 事前に学校お。	事前に学校および発注者と協議すること。									
<ol> <li>同学校では、別途発注している昇降機械増築工事の施工中であるため、必要に応じて当該工事の受注者と協議の上、作業を進めること</li> </ol>										

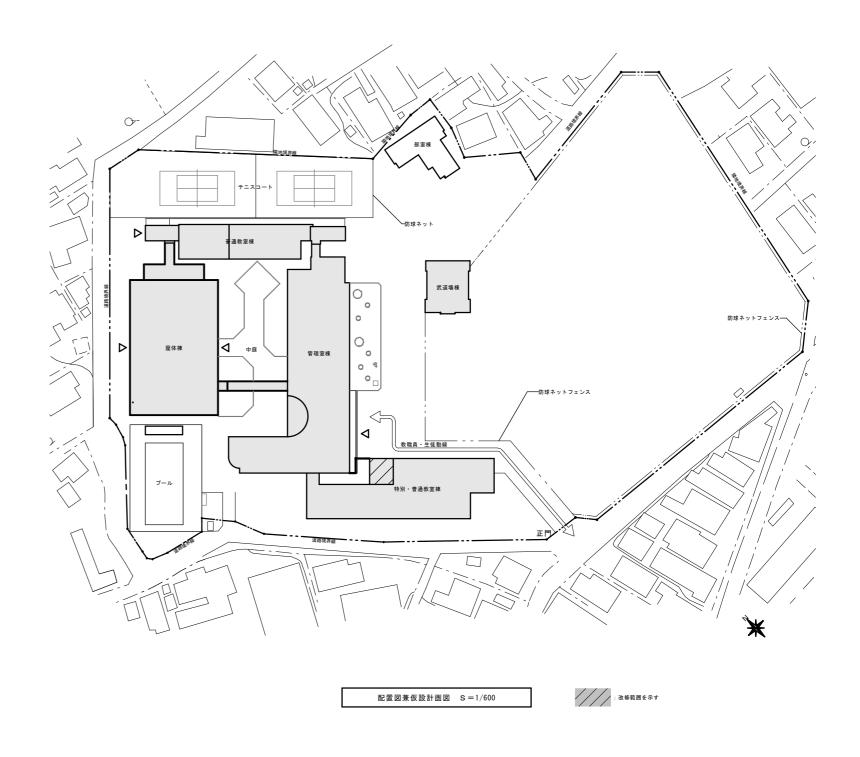

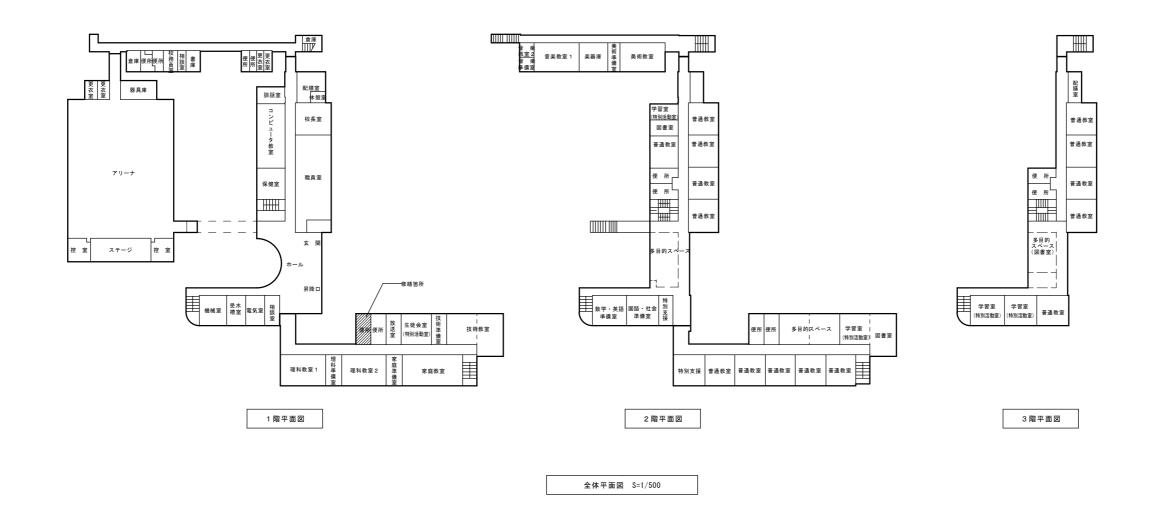

階	室 名		床		巾 木 仕 上	Н	쁖		天 井	見切縁	天井高	家具、備品等	
	女子トイレー	既存	セルフレベリング下地 抗菌性長尺塩ビシート t=2.0 (防滑)		SUS製巾木	60	シージング石膏ボードt=12.5下地 + 抗菌メラミン化粧合板t=3.0 目透し		石膏ボード t=9.5+ロックウール吸音板 t=12(平板)	塩ビ (突付け)	2, 700	(撤去) 和便器×1、掃除用流し×1、手洗い一式 (カウンター含む)	
1		改修	既存仕上材一部数去後、セルフレベリング材 + 抗菌性ビニル床シート (t-2.0)			壁撤去部のみ 塩ビ製巾木	60	間仕切壁新設部:LGS下地 + ケイ酸カルシウム板(t=12) EP-6塗装 その他:既存仕上材搬去 (ボード下地含む) のうえ、ケイ酸カルシウム板( 一部 耐水合板 t=9.0 + 抗菌メラミン化粧合板t=3.0 目透し (図示)	t=12) EP-G塗装	既存仕上村撤去のうえ、石雲ボード t=9.5 + ロックウール吸音板 t=9.5(直貼り) グラスウール (24/m3、t=100) 敷込	塩 ビ (突付け)	2, 700	手洗いカウンター 既存持出型室名札(女子トイレ用)移設
階	バリアフリートイレ (既存女子トイレ・廊下)	既存	(女子トイレ) セルフレベリング下地 抗腐性長尺塩ピシート t=2.0 (防滑) ( 廊 下 ) セルフレベリング下地 積層フローリングボード (ナラ) t=12 PU塗装		塗装	(女子トイレ) SUS製幅木 ( 廊下 ) 木製幅木	60 100	(女子トイレ) シージング石膏ボードt=12.5下地+抗菌メラミン化粧合板t ( 廊 下 ) セルフレベリング下地 積層フローリングボード (ナラ)	=3.0 目透し t=12 PU塗装	(女子トイレ) 石膏ボード t=9.5+ロックウール吸音板 t=12(平板) ( 廊 下 ) 化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ (突付け)	(女子トイレ) 2,700 (廊下) 3,000	(撤去) 水飲み流し台、化粧鏡
		改修	既存仕上材缴去後、セルフレベリング材 + 抗菌性ビニル床シート (t=2.0)			壁撤去部のみ ビニル製巾木	100	間仕切壁新設部:LGS下地 + ケイ酸カルシウム板(t=12) EP-G塗装 その他:既存仕上材搬去(ボード下地含む)のうえ、ケイ酸カルシウム板(	t=12) EP-G塗装	既存下地材・仕上材撤去のうえ、 新設LGS + ロックウール吸音板 t=9.5(直貼り)、グラスウール (24/m3、t=100) 敷込 廊下側影響範囲は、化粧石膏ボード t=9.5仕上げとする	塩 ビ (目透かし)	2, 700	防湿鏡、手すり (L型、跳ね上げ式)、フィッティングボード、ベビーベッド オストメイト、手洗い、天井点検ロ×1、持出型ピクトサイン×1
特記事項													
	・床 抗菌性ビニル床シート t=2.0 は ロンシール サニタリウム 同等品とし、						とする。		・化粧石膏ボード(t=9.5)は 準不燃材 OM-0524 とする。		- トイレふかし壁下地 : LGS50型 - 新規同任切壁下地 : LGS55型 - 新規ライング壁下地 : LGS90型		
.							<b>复着剤等はF☆☆☆☆品および低VOC規格品とする。</b>			※事前に総合図を作成し、発注者の承認を得てから着手すること。			
・トイレブース室内棚板 t=20 は、ポストフォーム成形材 アイカ UYAタイプ 同等品とする。 ・特記なき造作材は メルク:						ルクシバイン集成材 とする。			・女子トイレ、パリアフリートイレ間に新たに設ける間性切壁には、GF(32k、t=50)を充填すること。				
1.	, m + +/-	ケチ	エ ロ A 40 74 = W 秋田市立土崎中学校				全体平面図、内部仕上表、特記事項	特記	記			5	
砂	(田巾教)	育 妥	員会総務課[件名] バリアフリートイレ設置修		<b>多繕</b>		縮尺	(A1) 1/500 (A3) 1/1000					枚ノ内


縮尺 (A1)1/500 (A3)1/1000

R6. 12

年 度 R6

バリアフリートイレ設置修繕

内部仕上表

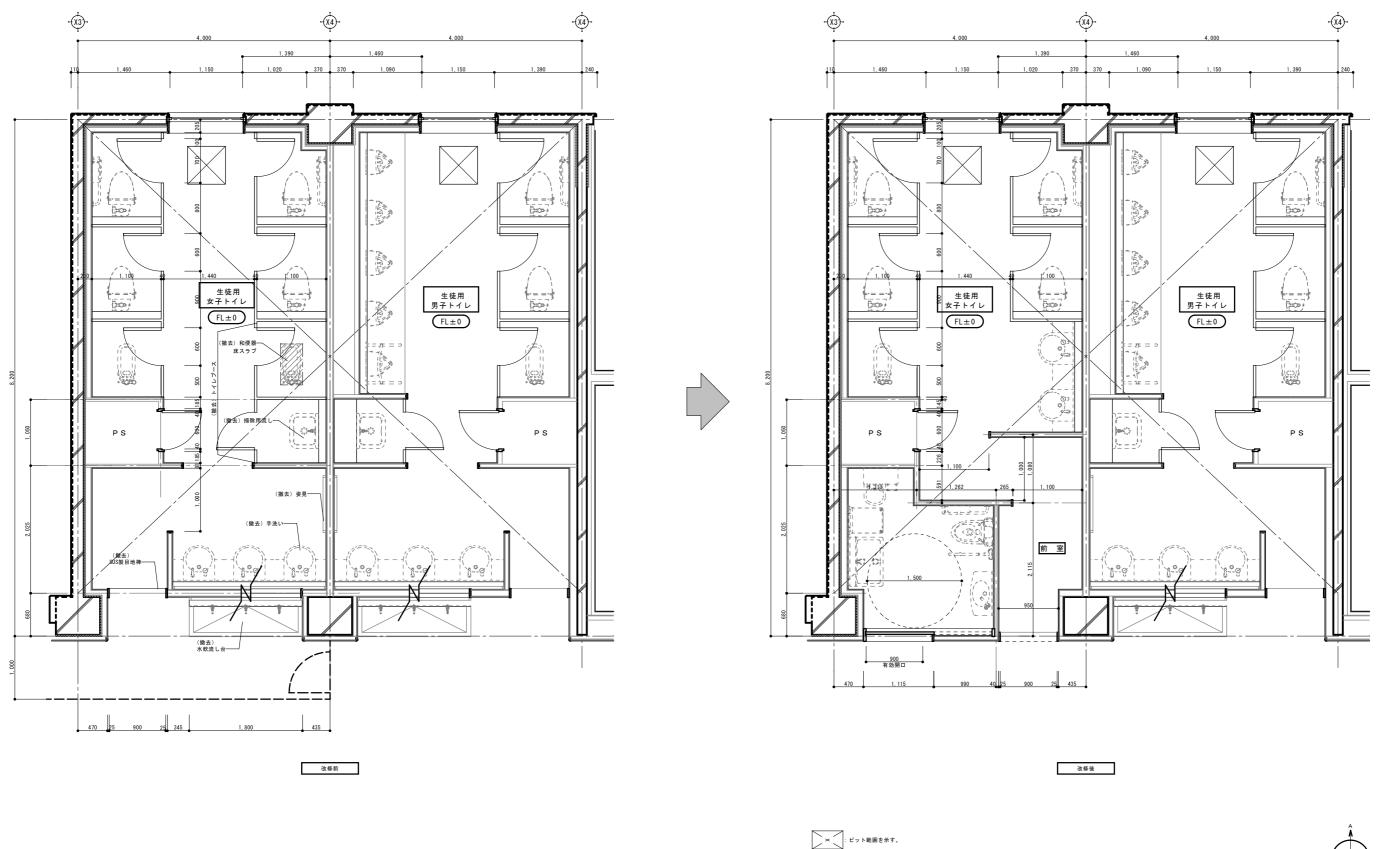

1階 平面詳細図(改修前・改修後)

(A1) S=1/50 (A3) S=1/100

秋田市教育委員会総務課件名

秋田市立土崎中学校 バリアフリートイレ設置修繕 種 別 平面詳細図(改修前・改修後) 縮 尺 (A1)S=1/50 (A3)S=1/100 設計年月日 R6.12 年 度 R6



5 図面番号

